

令和4年4月15日
生活文化政策部

区民健康村施設における放射線量の測定結果等について

区民健康村施設および周辺における放射線量測定結果について下記のとおり報告する。

記

1. 空間放射線量の測定結果について

令和3年度の区民健康村施設および周辺における空間放射線量の測定結果は、別紙1「区民健康村施設及び周辺における放射線量測定結果（抜粋）」のとおり。

放射線量測定は毎月実施しているが、そのうち令和3年4月・8月・11月の測定結果を抜粋した。

令和3年12月から令和4年3月については積雪のため測定を休止した（4月より再開）。

測定結果は、区ホームページにて毎月最新結果を公開している。

(本件担当)

生活文化政策部区民健康村・ふるさと・交流推進課
区民健康村担当 石川 内69-331

川場区民健康村施設及び周辺における放射線量測定結果(抜粋)

別紙 1


測定高:地上1m(一部地表あり) 単位:µsv/h 測定機器:富士電機NHC6

測定場所	地表の状況	図	測定日・測定時間および天候		
			R3/4/13・27・28	R3/8/10・11・13	R3/11/20・21
			9:35 ~ 16:30	9:36 ~ 16:30	8:47 ~ 17:07
			曇り	晴れ・曇り	晴れ
ふじやまヒレジ	玄関前入口	石	0.069	0.069	0.067
	玄関前広場(中央)	インターロッキング	0.074	0.072	0.083
	野外炊事場内	コンクリート	0.048	0.044	0.041
	野外炊事場から10m外側【 】	草地	0.044	0.039	0.045
	キャンプファイヤー広場	砂利	0.063	0.050	0.056
	農作業畑	土	0.064	0.059	0.063
	同(地表)	土	0.068	0.066	0.066
	工房前からマスつかみどり池までの一帯	土	0.052	0.054	0.047
	ドン・キホーテ像脇通路	土	0.082	0.071	0.068
	工房前	砂利、敷石	0.072	0.068	0.060
	宿泊A棟中庭広場	土	0.055	0.044	0.052
宿泊B棟中庭広場	土	0.052	0.047	0.052	
なかのヒレジ	玄関前	アスファルト	0.064	0.066	0.066
	野外炊事場(上段)内	コンクリート	0.032	0.030	0.051
	野外炊事場(上段)から5m外側	砂利	0.052	0.044	0.035
	キャンプファイヤー広場(食堂前広場)	砂利	0.047	0.043	0.041
	屋内広場脇駐車場【 】	アスファルト	0.067	0.061	0.056
	農作業畑	土	0.064	0.060	0.073
	同(地表)	土	0.064	0.058	0.069
	野外炊事場(下段)内	コンクリート	0.037	0.034	0.033
	野外炊事場(下段)から5m	土、砂利	0.053	0.047	0.045
	キャンプファイヤー場(屋根付広場上)サークル	レンガ	0.069	0.070	0.067
	森のむら前庭平面部	芝生	0.050	0.042	0.049
てんぐ山公園 マスつかみ取り池	砂利	0.063	0.061	0.063	
川場中央公園(歴史民俗資料館玄関前)	コンクリート	0.069	0.069	0.070	
川場中央公園(ふれあい広場)	芝生	0.081	0.078	0.073	
田園プラザ	人工芝	0.073	0.063	0.068	
ハイキングコース	21世紀の森 登山道入口	草・土	0.088	0.075	0.067
	21世紀の森 一番目の橋の上	木道	0.086	0.082	-
	21世紀の森 二番目の橋の上	木道	0.064	0.059	-
	21世紀の森 三番目の橋の上	木道	0.058	0.062	-
	21世紀の森 四番目の橋の先	土	0.057	0.070	-
	21世紀の森 車道への避難路分岐点	土	0.077	0.068	0.071
	21世紀の森 作業小屋前	土	0.056	0.058	0.053
	21世紀の森 笹平林道出口	砂利・土	0.118	0.113	0.103
	21世紀の森 林道富士山迦葉第26カーブ	土	0.068	0.070	0.069
	鉦石山 林道入口(樹恵理前)	砂利・土	0.086	0.073	0.086
	鉦石山 登山道入口	砂利・土	0.068	0.071	-
	鉦石山 健康村休憩地看板前	土	0.058	0.045	-
	鉦石山 休憩地トイレ前1	土	0.053	0.043	-
	鉦石山 休憩地トイレ前2	土	0.073	0.059	-
	鉦石山 林道出口	砂利・土	0.052	0.053	0.049
	雨乞山 林入口	土	0.092	0.079	0.096
	雨乞山 林道入口	アスファルト	0.067	0.075	0.067
	雨乞山 休憩地 林野庁掲示板前	砂利・土	0.069	0.047	-
	雨乞山 山頂下トイレ前	土	0.053	0.047	-
	雨乞山 山頂	土	0.061	0.053	-
	ヒロイド原 尾根コース入口前 道路	コンクリート	0.074	0.075	0.082
ヒロイド原 尾根コース入口	草・土	0.108	0.101	0.092	
ヒロイド原 草原コース入口	砂利	0.067	0.071	0.072	
ヒロイド原 ガニ沢 ビレジから一つ目の標識	砂利	0.057	0.063	0.064	
ヒロイド原 ガニ沢 ビレジから二つ目の標識	砂利	0.067	0.061	0.059	


・ハイキングコースの一部は年2回(4月・8月)のみ測定を実施

・【 】マークのある箇所はグラフ掲載箇所

区民健康村 放射線量測定箇所

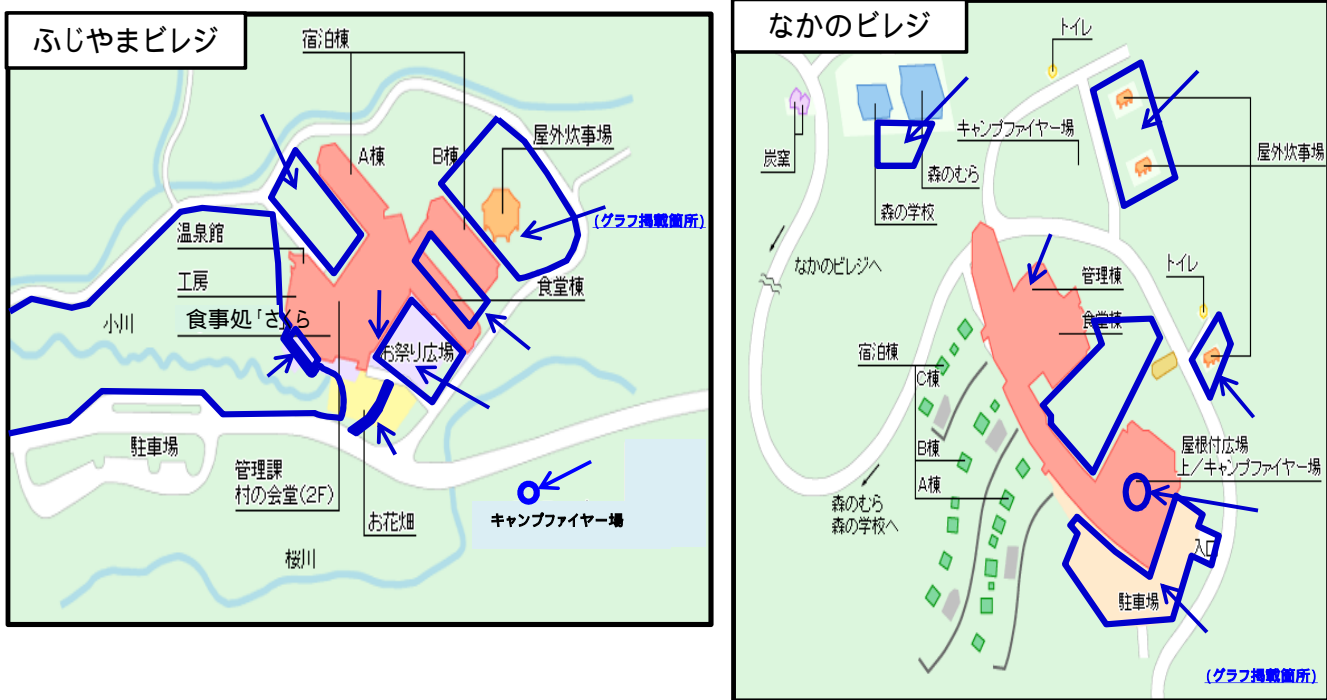

区民健康村 放射線量測定結果推移 (除染作業実施箇所より抜粋)

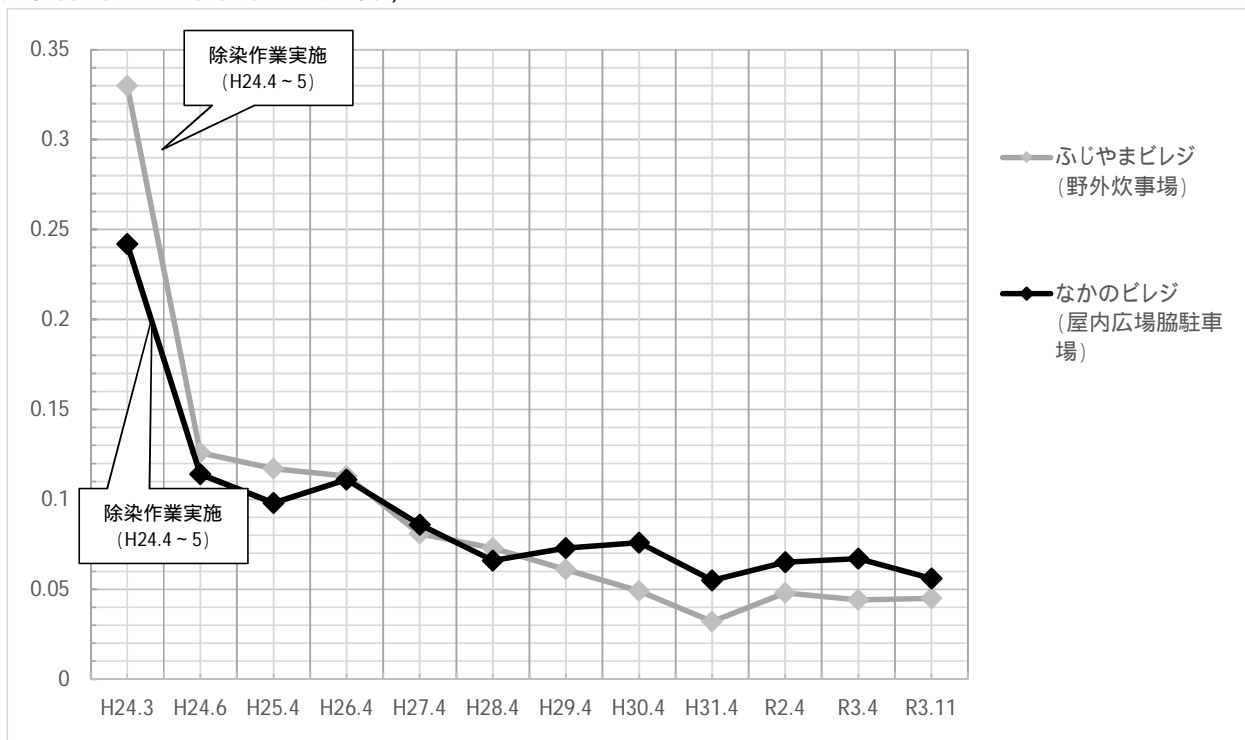

除染作業実施箇所及び移動教室にて使用頻度の高い箇所から抜粋。