標準構造図

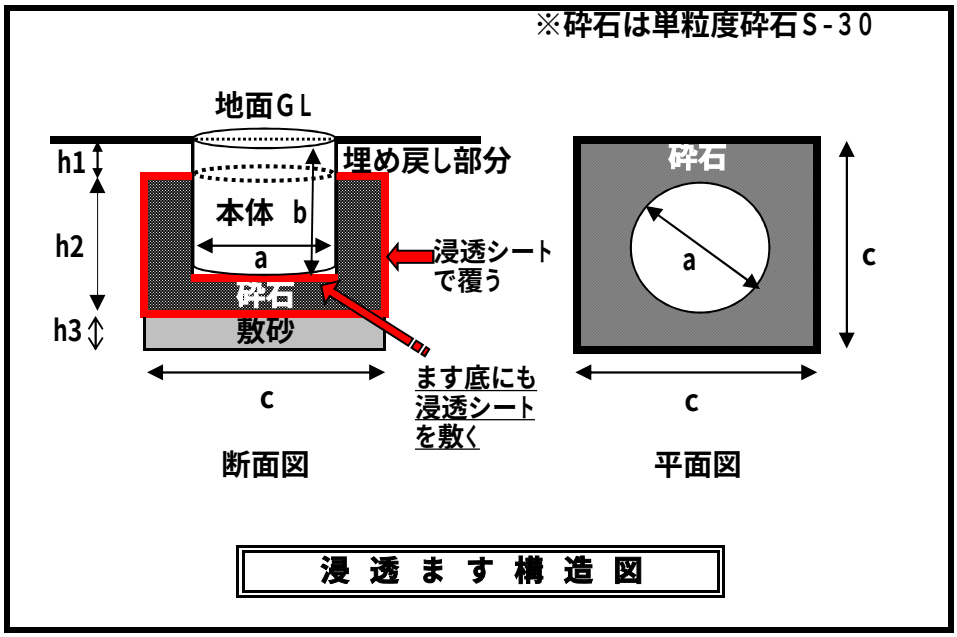

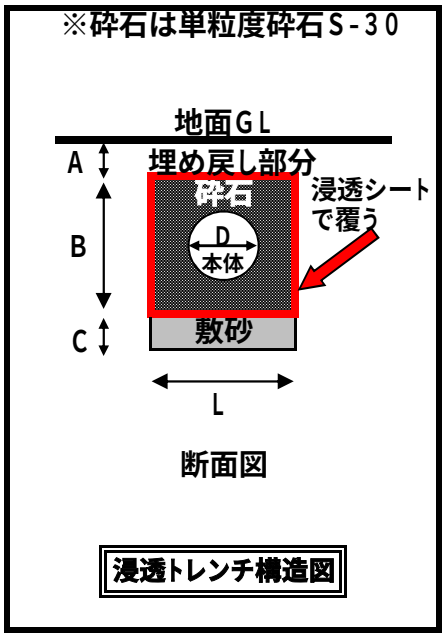

※該当する型番を選択（基準値で施工）、その他の場合は採寸を記入すること。

浸透ます構造図　基準値

型番	ます径a (mm)	ます深さb (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	施設幅c (mm)	設計水頭 h2+h3 (m)	比浸透量 (㎡)	単位浸透量 (㎥/(m・hr))	空隙貯留量 (㎥/m)	単位貯留・浸透量 (㎥/(個・hr))
PⅠ	150	400	100	390	25	300	0.415	2.066	0.234	0.016	0.250
PⅡ	200	400	100	390	25	400	0.415	2.679	0.304	0.028	0.332
PⅢ	250	500	100	510	30	500	0.540	4.010	0.455	0.057	0.512
PⅣ	300	500	100	510	30	600	0.540	4.722	0.535	0.083	0.618
PⅤ	350	600	100	630	35	700	0.665	6.384	0.724	0.139	0.863
PⅥ	400	600	100	630	35	800	0.665	7.196	0.816	0.182	0.998
PⅦ	500	800	100	880	50	1,000	0.930	11.582	1.313	0.397	1.710
その他											

浸透トレンチ構造図　基準値

型番	径D (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	設計水頭 (m)	比浸透量 (㎡)	単位浸透量 (㎥/(m・hr))	空隙貯留量 (㎥/m)	単位貯留・浸透量 (㎥/(m・hr))
TⅠ	75	250	150	280	20	0.30	1.940	0.220	0.027	0.247
TⅡ	100	300	150	325	25	0.35	2.162	0.245	0.039	0.284
TⅢ	125	350	150	375	25	0.40	2.383	0.270	0.054	0.324
TⅣ	150	400	150	420	30	0.45	2.605	0.295	0.070	0.365
TⅤ	200	550	200	560	40	0.60	3.270	0.371	0.128	0.499
TⅥ	200	750	250	700	50	0.75	4.002	0.454	0.204	0.658
その他										